	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 25/05/2020
		Ult. Revisão: 26/08/2024
		Vencimento: 26/08/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 1/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA HPD-NP-POP-04	

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para limpeza e sanitização do reservatório de água, a fim de manter a segurança e a qualidade da água utilizada direta e indiretamente no Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital Porto Dias (HPD).

2. RESPONSABILIDADES

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem a responsabilidade de monitorar a execução dos serviços de higienização dos reservatórios através dos certificados emitidos pós serviço.


O setor de Infraestrutura e Manutenção é responsável pela higienização e reparos dos reservatórios de água e das linhas de distribuição. Assim como, do acompanhamento da empresa terceira na realização deste serviço.

A empresa contratada é responsável por executar o serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água de acordo com o estabelecido pelas legislações vigentes e, deverá emitir laudos comprobatórios devidamente certificados atestando a qualidade do serviço realizado.

3. ABRANGÊNCIA

A execução do serviço é realizado diretamente no reservatório de água do HPD, este abastecimento abrange todas as áreas do SND e, principalmente, as áreas que consomem e utilizam água diretamente, são elas: área de recebimento; área de produção; refeitório; área de pré-preparo de hortifrúti; área de pré-preparo de proteínas; rampa de distribuição paciente; rampa de distribuição funcionários; área de resíduo; área de preparo de bebidas e massas; área de lavagem de louças pacientes; área de lavagem de louças funcionários; área de louças geral; banheiro masculino e; banheiro feminino.

Revisão: Nutricionista Amanda Garça Coordenação Serviço de Nutrição e Dietética	Validação: Dra. Márcia Milene Presidente da CCIH	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 25/05/2020
		Ult. Revisão: 26/08/2024
		Vencimento: 26/08/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 2/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA HPD-NP-POP-04	

4. DESCRIÇÃO

A higienização e sanitização do reservatório de água é realizada a cada seis (06) meses ou quando o laudo de análise estiver em desacordo com os padrões estabelecidos pelas legislações vigentes e, é dado da seguinte forma (Anexo 1):

Primeiro, fecha-se o registro de abastecimento e esvazia-se o reservatório deixando água suficiente para lavagem.

Segundo, executa-se a higienização do reservatório por hidro jateamento ou escovação nas paredes, para a retirada das sujidades existentes.

Terceiro, desinfeta-se o reservatório, poço, tubulações de sucção, recalque e distribuição, utilizando-se agente bactericida clorada (hipoclorito de cálcio com 65% de cloro ativo, sendo 100g para 40 litros).

Quarto, descarrega-se nas tubulações do sistema o residual de cloro a 1,0 ppm.

Quinto, vistoria-se a vedação das tampas dos reservatórios visando evitar a penetração de agentes patogênicos (insetos, roedores e afins) e, a limpeza do entorno, garantindo as condições higiênico-sanitárias do reservatório.


Sexto, monitora-se o cloro residual e o pH com o objetivo de atingir 0,5 ppm e variação de 6,0 a 7,5, respectivamente.

Após este processo, é realizada a análise microbiológica da água pela empresa contratada, com coleta após três (03) dias da execução do serviço.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, de 15 de setembro de 2004. Regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 setembro de 2004. Disponível em: <

Revisão: Nutricionista Amanda Garça Coordenação Serviço de Nutrição e Dietética	Validação: Dra. Márcia Milene Presidente da CCIH	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---


	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 25/05/2020
		Ult. Revisão: 26/08/2024
		Vencimento: 26/08/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 3/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA HPD-NP-POP-04	

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html>.

Acesso em: maio, 2024.

6. ANEXOS


Anexo 1 – Fluxograma da Higienização do Reservatório de Água

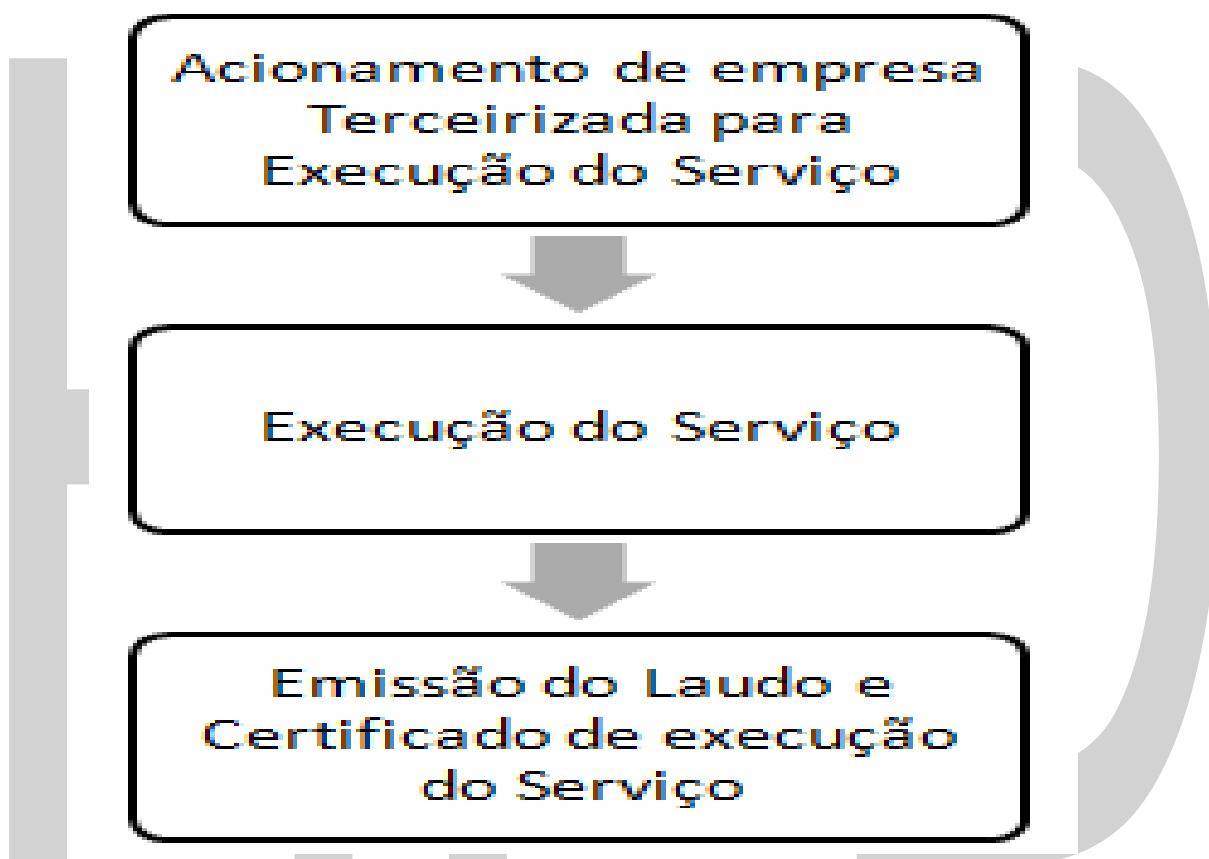

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	25/05/2020
Revisão Geral para atualizações de rotinas e adequação	02	07/06/2022

Revisão: Nutricionista Amanda Garça Coordenação Serviço de Nutrição e Dietética	Validação: Dra. Márcia Milene Presidente da CCIH	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 25/05/2020
		Ult. Revisão: 26/08/2024
		Vencimento: 26/08/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 4/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA HPD-NP-POP-04	

ao template conforme Norma Zero do Hospital Porto Dias, 2021 e Manual JCI, 7ª Edição, 2021.		
Atualização das atribuições da CCIH e infraestrutura	03	26/08/2024

HPD

Revisão: Nutricionista Amanda Garça Coordenação Serviço de Nutrição e Dietética	Validação: Dra. Márcia Milene Presidente da CCIH	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---